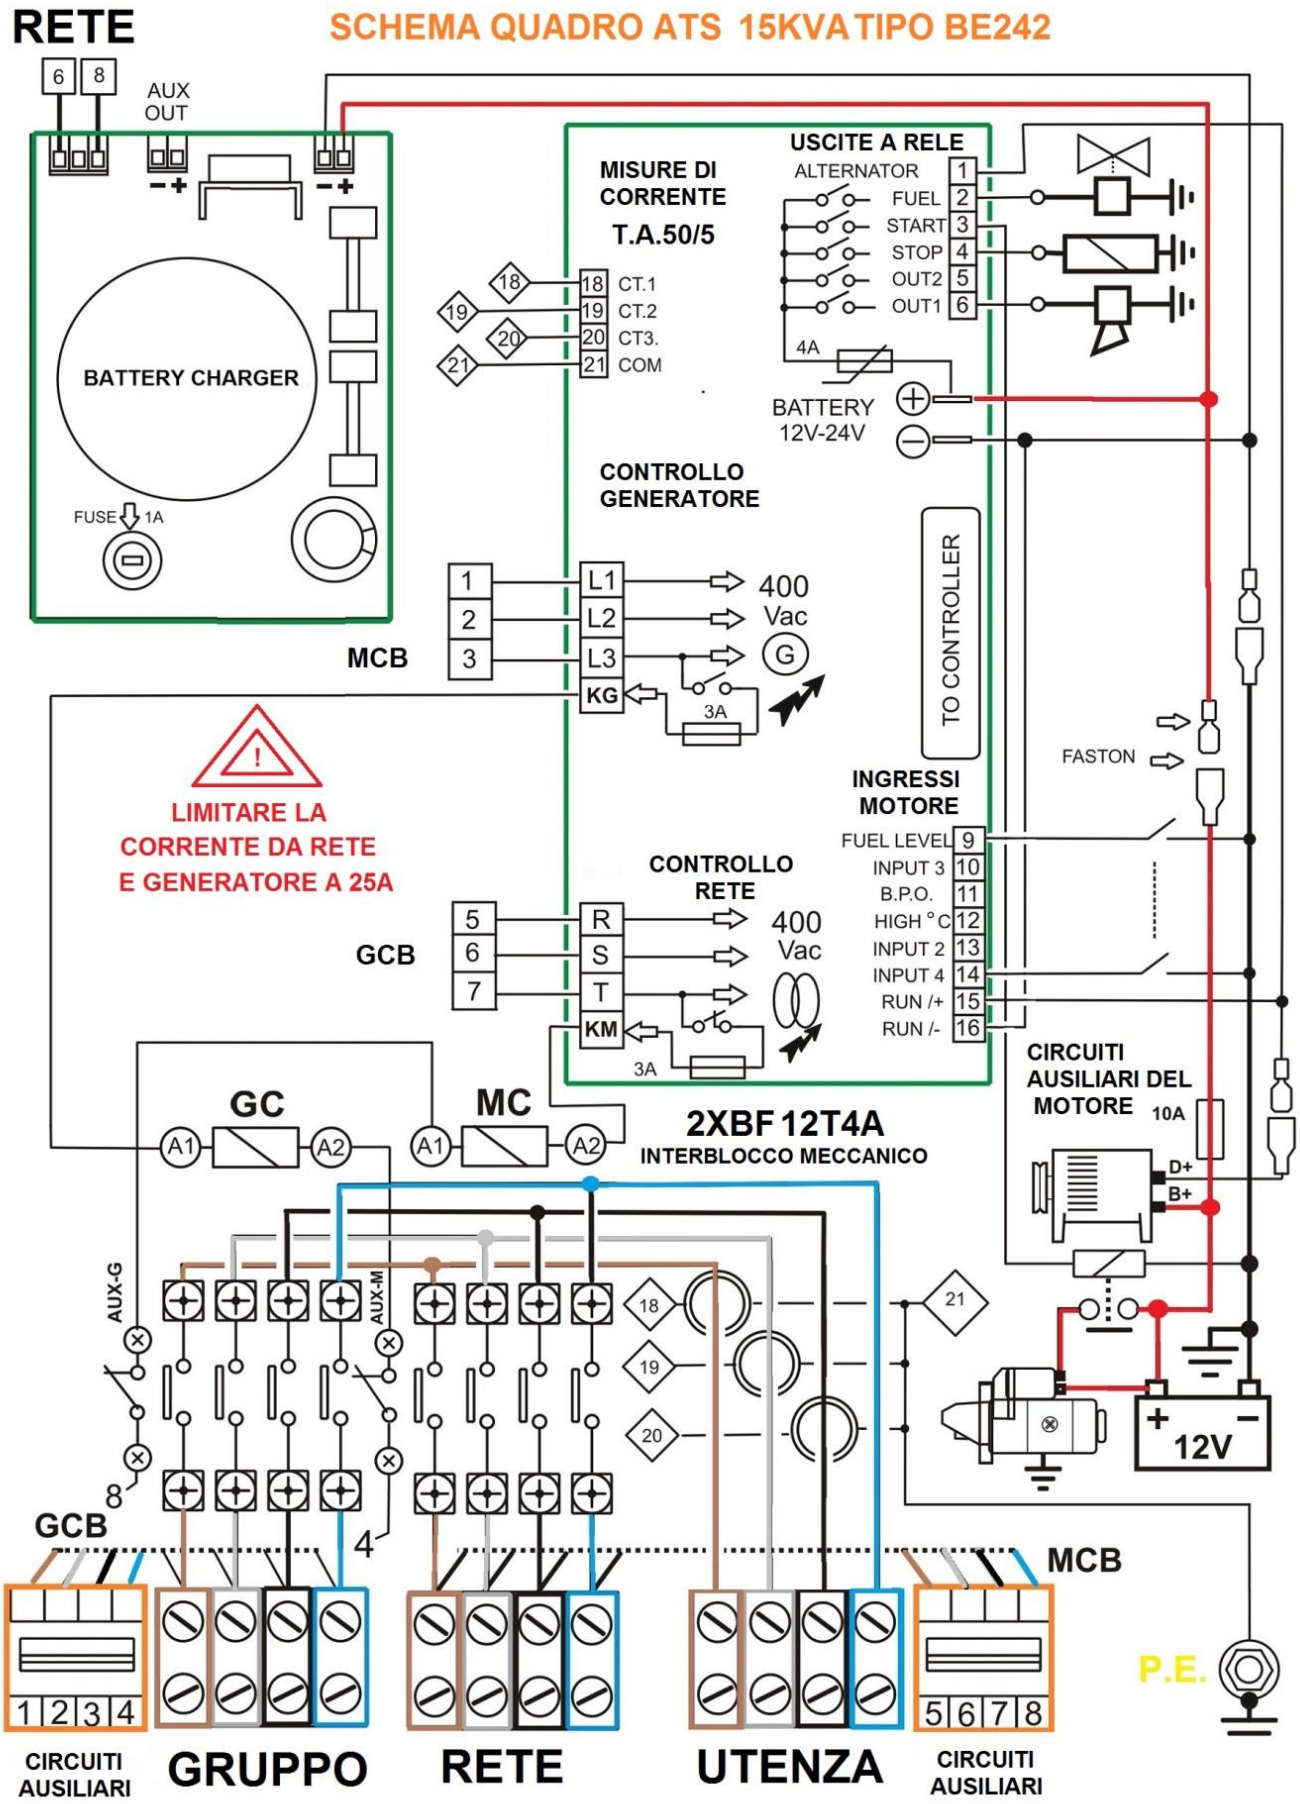

RETE
SCHEMA QUADRO ATS 15KVA TIPO BE242
6
8
AUX
OUT
BATTERY CHARGER
FUSE 1A
MISURE DI
CORRENTE
T.A.50/5
18 CT.1
19 CT.2
20 CT3.
21 COM
USCITE A RELE
ALTERNATOR 1
FUEL 2
START 3
STOP 4
OUT2 5
OUT1 6
4A
BATTERY
12V-24V
CONTROLLO
GENERATORE
1 L1
2 L2
3 L3
KG
400
Vac
G
3A
MCB
TO CONTROLLER
FASTON
INGRESSI
MOTORE
FUEL LEVEL 9
INPUT 3 10
B.P.O. 11
HIGH °C 12
INPUT 2 13
INPUT 4 14
RUN /+ 15
RUN /- 16
LIMITARE LA
CORRENTE DA RETE
E GENERATORE A 25A
CONTROLLO
RETE
5 R
6 S
7 T
KM
400
Vac
3A
GCB
CIRCUITI
AUSILIARI DEL
MOTORE
10A
D+
B+
GC
MC
A1
A2
2XBF 12T4A
INTERBLOCCO MECCANICO
AUX-G
AUX-M
18
19
20
21
8
4
12V
GCB
MCB
P.E.
1 2 3 4
5 6 7 8
CIRCUITI
AUSILIARI
GRUPPO
RETE
UTENZA
CIRCUITI
AUSILIARI